aquacell

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

КОРПУС НАСЫПНОГО ФИЛЬТРА

63x86FL

Арт. AS6386/2-FL/TB


Изготовлено на основании
ТУ 28.29.12-001-60135172-2021



1. Конструктивное исполнение:

Корпуса напорные производятся с приформованными присоединительными фланцами в виде цельной бесшовной внутренней оболочки (лейнера) для системы хозяйственно-питьевого водоснабжения из материалов, допущенных органами Роспотребнадзора, для других жидкостей — из материалов, соответствующих назначению. Лейнер усилен внешней композитной оболочкой, выполненной методом намотки из стеклянной нити, пропитанной эпоксидным связующим, к которой приформовано композитное основание.

1. Корпус фильтра XXXXXX / X-X / XX

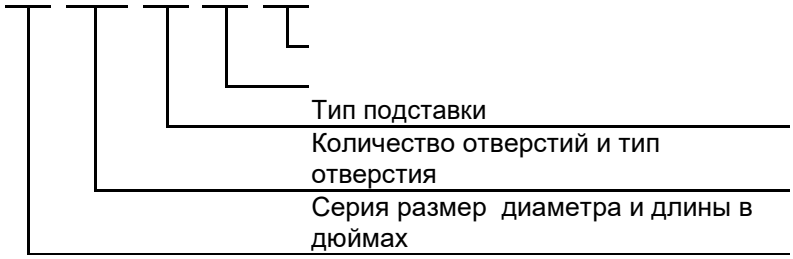


2. Технические характеристики

- Высокопрочный композитный материал, армированный стекловолокном на основе эпоксидного связующего;
- Изготовлен по бесшовной технологии;
- Максимальная прочность и надежность соединительных фланцев;
- Материал внутреннего лайнера: полиэтилен LLDPE;
- 100% устойчивость к ржавчине и коррозии.

Показатели	Единица измерения	Значение
Объем	см. таблицу Б.1	
Диаметр длина	см. таблицу Б.1	
Максимальное рабочее давление	psi (МПа)	150 (1,05)
Максимальный вакуум	”Hg (мм рт. ст.)	2,03 (51,56)
Диапазон температур	˚F (˚C)	+34 +149 (+1 +65)
Срок службы, не менее	лет	10

Рисунок 1 — Общий вид Корпусов напорных для насыпных фильтров

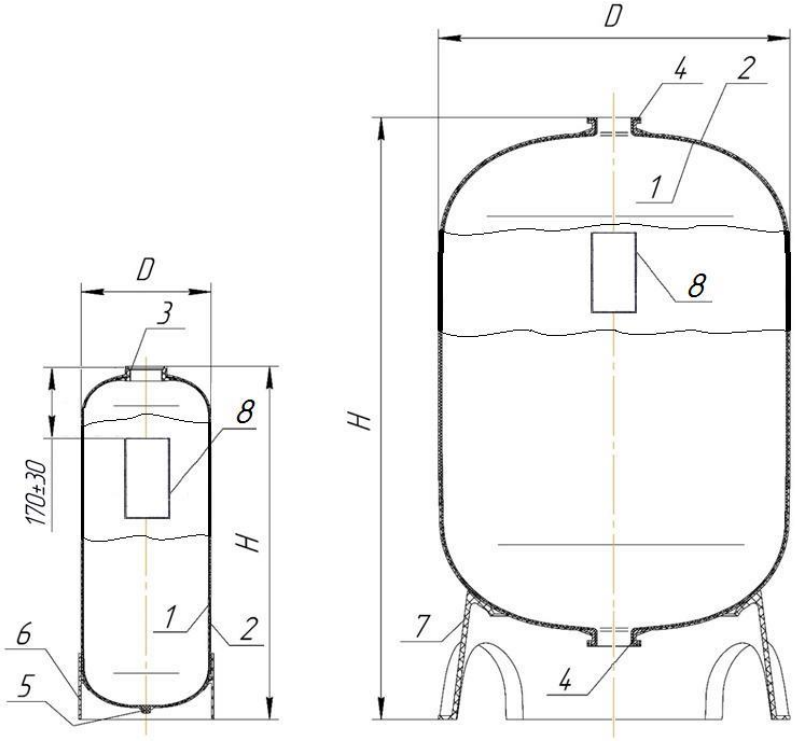

1 — оболочка внутренняя;

2 — оболочка наружная композитная;

3 — Резьбовое соединение (исполнение 8UN);

4 — Фланцевое соединение (исполнение FLG);

5 — исполнение без нижнего резьбового соединения (N/A);

6 — основание O BASE;

7 — основание Tripod ;


8 — расположение ярлыка.


Таблица Б.1

Литры	Размеры, дюймы		Присоединительные штуцеры (исполнение)		Основание (исполнение)	Вес (кг)
	Диаметр (D)	Высота (H)	верхнее	нижнее		
3295	1652	2430	FLG 6”	FLG 6”	Tripod	318

Доп.: Расстояние от нижнего фланца до плоскости - 285 мм

3. Рекомендации по установке

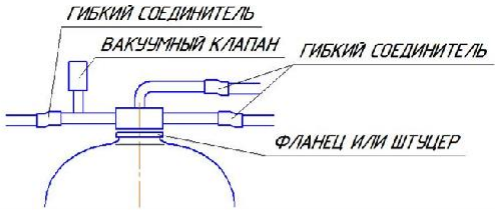

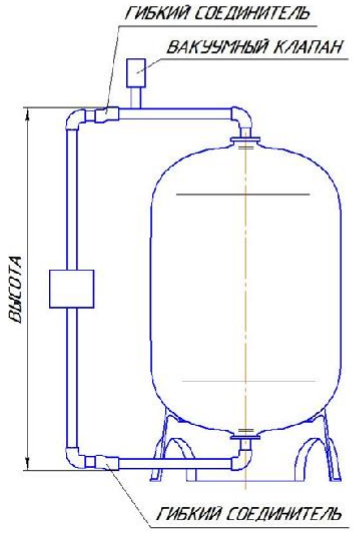

1. Обязательное использование вакуумного клапана, соответствующей пропускной способностью!!!
2. Запрещена транспортировка и перемещение при температуре воздуха меньше -10 ◦С!
3. Перед монтажом произвести визуальный осмотр на предмет наличия механических повреждений!
4. Запрещена транспортировка или перетаскивание в горизонтальном положении!
5. Монтаж необходимо производить только с использованием гибких соединений!

6. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие корпуса засыпного фильтра требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода изготовителя.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов

-хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания корпуса;

- ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;

- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам корпуса;

7. Рекомендации по разгрузке/погрузке

1. Перемещение Корпуса фильтра закрепленного на паллете осуществляется вилочным погрузчиком!
2. Разгрузка может осуществляться подъёмным механизмом (типа кран-балка, манипулятор) с использованием 2х строп пропущенными между креплениями поддона с 4х сторон! Внимательно следить за углом наклона Корпуса. НЕ ДОПУСКАТЬ СИЛЬНОГО ОТКЛОНЕНИЯ без фиксации стропами с 4х сторон!
3. Обмотка стропами запрещена! Длина строп должна быть подобрана, таким образом, что бы исключить давление на корпус.
4. Перемещение БЕЗ ПОДДОНА обязательно при помощи вспомогательного механизма:



