



АкваПром
Северо-Запад

194292, г. Санкт-Петербург, ул. Домостроительная д.12 литер А

ИНН/КПП 7810359792/780201001

тел.: (812) 640-24-25

моб.: +7(911)988-85-00

E-mail: apn-w@yandex.ru

Сайт: <http://aquaprom-sz.ru/>

**Отзыв о работе системы водоочистки, загруженной Сорбентом МС
(ООО «АЛСИС») в г.Бузулук (Оренбургская область).**



**Население- 86 000 человек.
Производительность станции 50 000 м³ в сутки.**



АкваПром Северо-Запад

194292, г. Санкт-Петербург, ул. Домостроительная д.12 литер А

ИНН/КПП 7810359792/780201001

тел.: (812) 640-24-25

моб.: +7(911)988-85-00

E-mail: apn-w@yandex.ru

Сайт: <http://aquaprom-sz.ru/>





АкваПром
Северо-Запад

194292, г. Санкт-Петербург, ул. Домостроительная д.12 литер А

ИНН/КПП 7810359792/780201001

тел.: (812) 640-24-25

моб.: +7(911)988-85-00

E-mail: apn-w@yandex.ru

Сайт: <http://aquaprom-sz.ru/>

Таблица 1. Анализы исходной воды и очищенной после фильтрации на Сорбенте МС (производство ООО «АЛСИС»)

Сводные показания по содержанию железа в исходной и чистой воде											ПДК
№ мес	2014 год		2015 год		2016 год		2017 год		2018 год		
	исх мг/дм³	чис мг/дм³	исх мг/дм³	чис мг/дм³	исх мг/дм³	чис мг/дм³	исх мг/дм³	чис мг/дм³	исх мг/дм³	чис мг/дм³	
01.			2,26	0,05	2,11	0,10	2,74	0,11	1,90	0,10	0,3
02.			2,08	0,08	3,45	0,21	2,68	0,11	2,83	0,11	0,3
03.	3,30	0,29	2,73	0,17	3,35	0,22	2,02	0,14	3,14	0,12	0,3
04.	3,70	0,24	3,00	0,13	3,51	0,15	2,44	0,13	4,40	0,18	0,3
05.	2,70	0,22	3,80	0,21	3,30	0,17	3,85	0,19	6,35	0,12	0,3
06.	3,00	0,20	4,27	0,23	2,48	0,09	3,03	0,11	4,54	0,11	0,3
07.			2,75	0,12	2,46	0,07	2,88	0,13	5,36	0,12	0,3
08.			1,58	0,17	2,48	0,09	2,44	0,11	4,60	0,11	0,3
09.	2,40	0,10	2,03	0,07	1,62	0,08	2,50	0,10	4,12	0,12	0,3
10.	1,73	0,18	2,31	0,09	1,92	0,09	2,45	0,11	2,80	0,11	0,3
11.	1,77	0,03	2,51	0,09	2,00	0,10	3,10	0,13	2,54	0,10	0,3
12.	2,10	0,05	2,13	0,08	3,20	0,11	2,76	0,10			0,3
Итого	2,50	0,16	2,62	0,12	2,24	0,12	2,74	0,12			



максимальный



минимальный



АкваПром
Северо-Запад

194292, г. Санкт-Петербург, ул. Домостроительная д.12 литер А

ИНН/КПП 7810359792/780201001

тел.: (812) 640-24-25


моб.: +7(911)988-85-00

E-mail: apn-w@yandex.ru

Сайт: <http://aquaprom-sz.ru/>

Таблица 2

**График содержания железа в исходной и чистой воде
2014-2018 год**

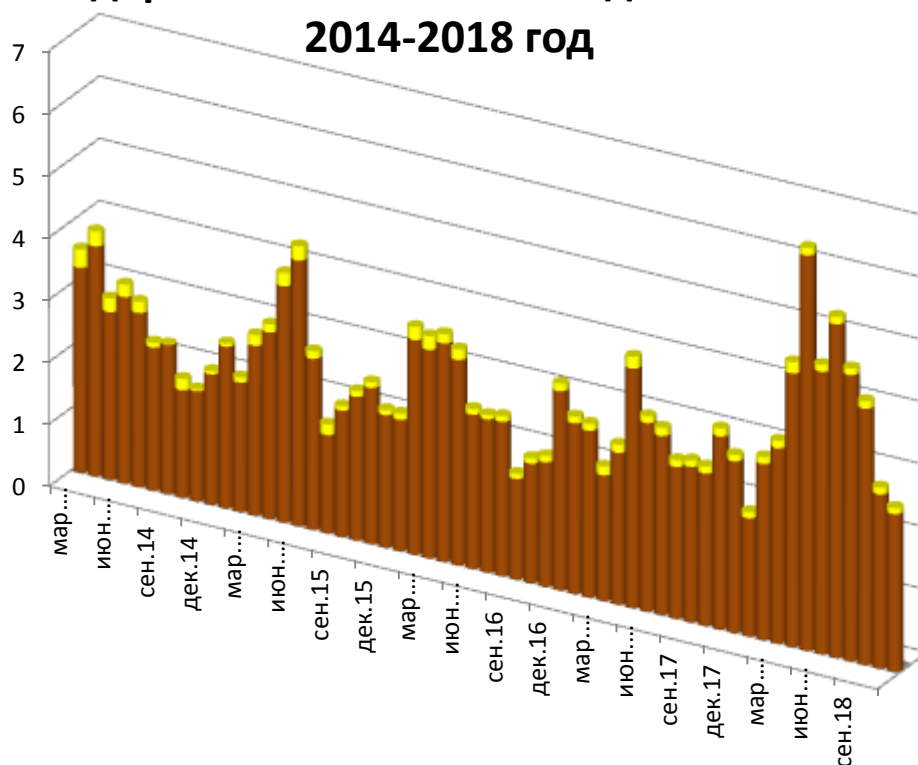

Отзыв сотрудника в компанию ООО «АЛСИС».

«Хотели бы оставить о вас положительный отзыв. Мы в 2009 году запустили в работу в г. Бузулуке Оренбургской области станцию обезжелезивания производительностью 50000 м³/сутки, на скорых фильтрах. Используем вот уже 9 лет ваш сорбент марки МС. За всё время эксплуатации сорбент МС зарекомендовал себя с положительной стороны как и в обычном режиме фильтрования так и в экстремальном режиме с максимальным содержанием примесей в исходной воде. В ближайшие годы планируем производить дозагрузку или замену фильтрующего слоя скорых фильтров. Хотели знать ваши цены на сорбент МС и возможность сотрудничества с вами без посредников. Есть ли у вас новые разработки в фильтрующих материалах. Желаем вам удачи и успехов в вашем деле.»

С уважением,
начальник Центрального Отдела Планирования
Водоканала МУП "ВКХ" Котов Юрий Васильевич
т.89058825327